ADSPIRE01 探査性能の検証（探査対象物の表層の水分量が多い箇所編）

かぶり厚さ調査箇所　外壁

(補修前・補修後)

※補修前はコンクリート打設後1.5ヶ月、

モルタル補修後は左官後１ヶ月程度経過

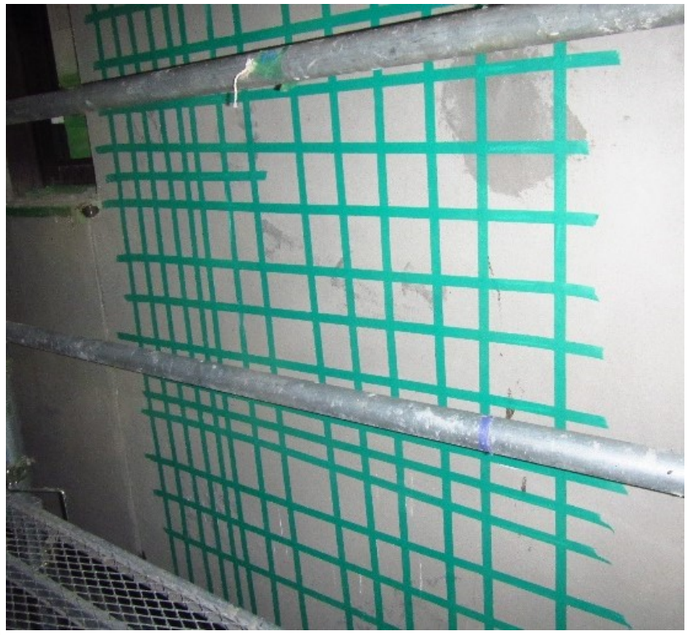

探査結果比較

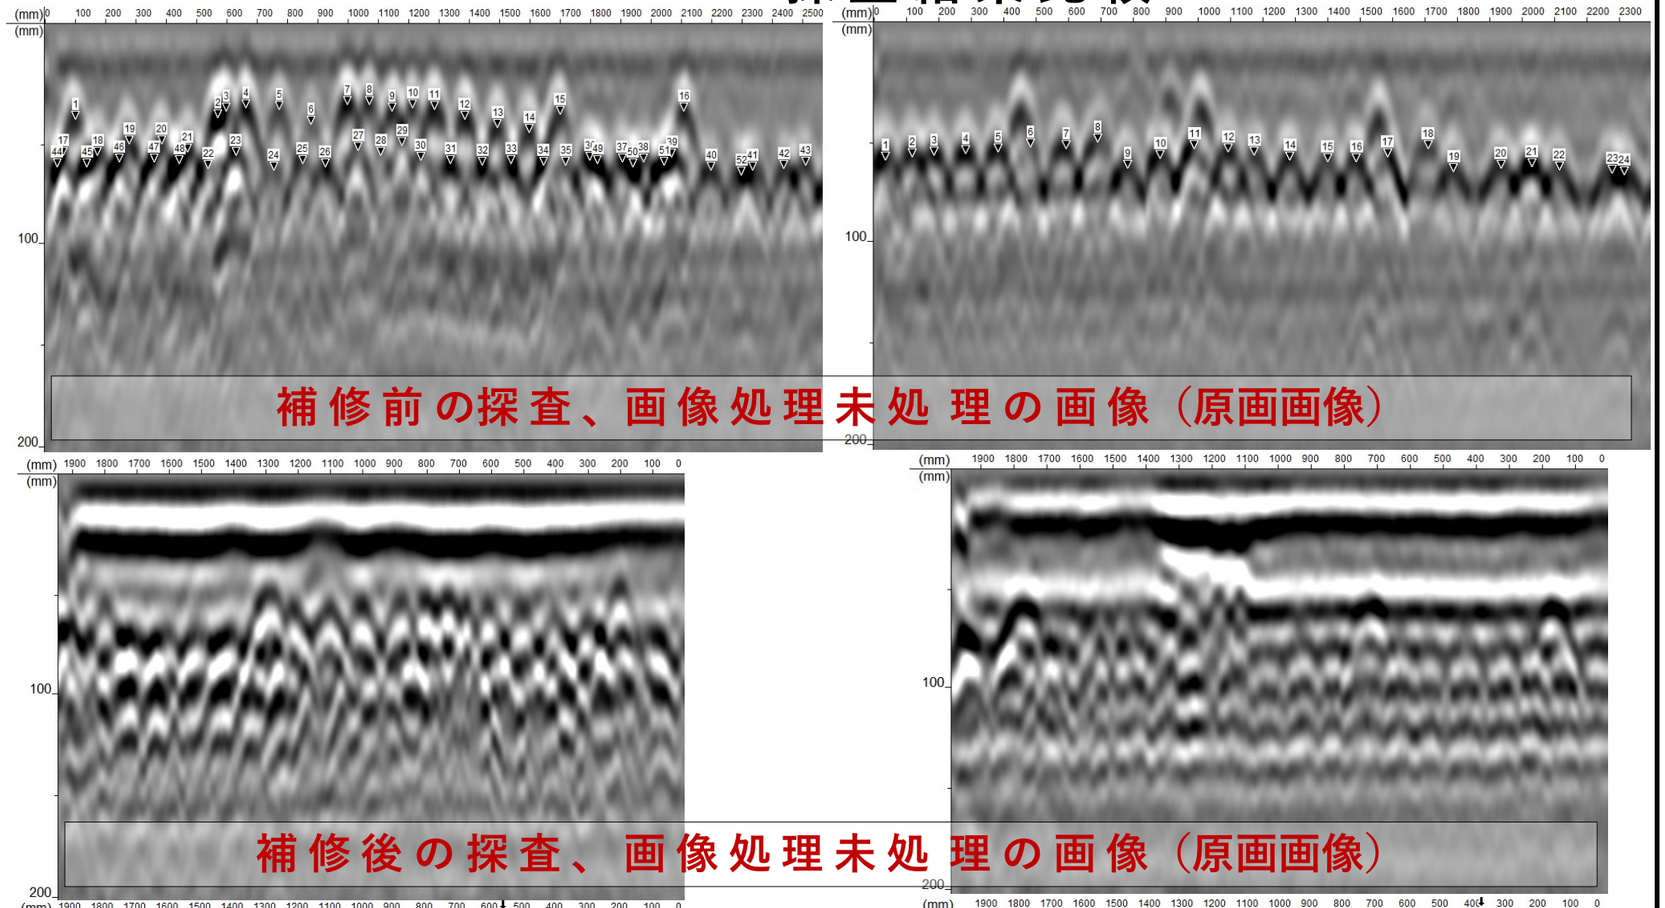

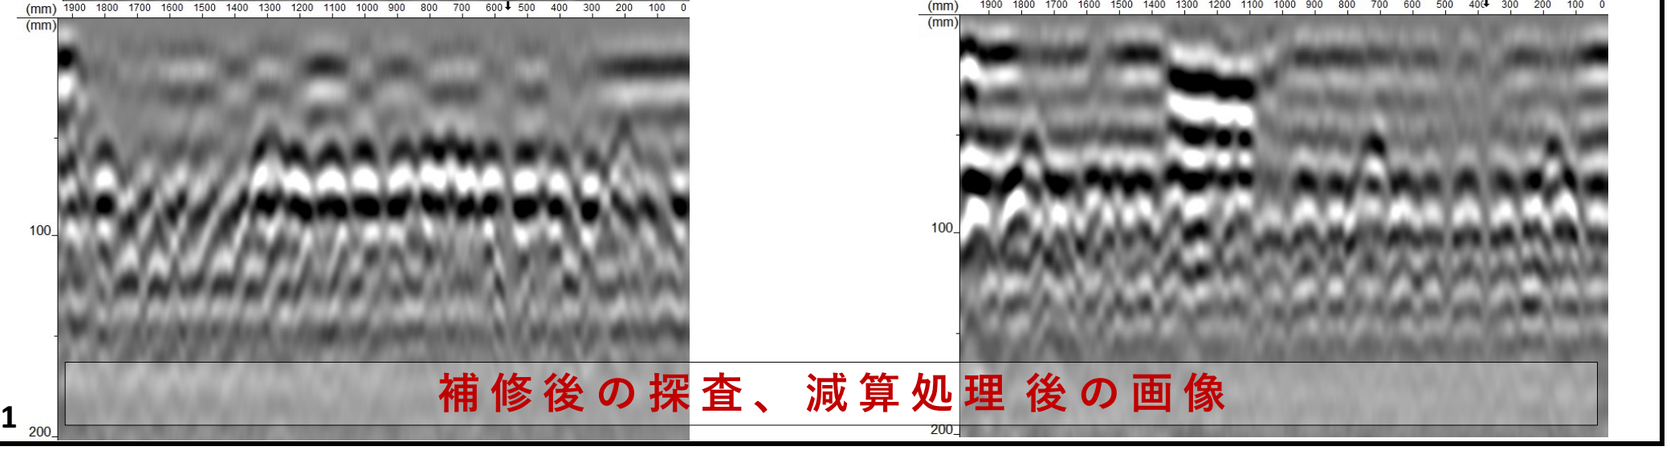

株式会社 レーダ技術研究所

使用機器

ADSPIRE01